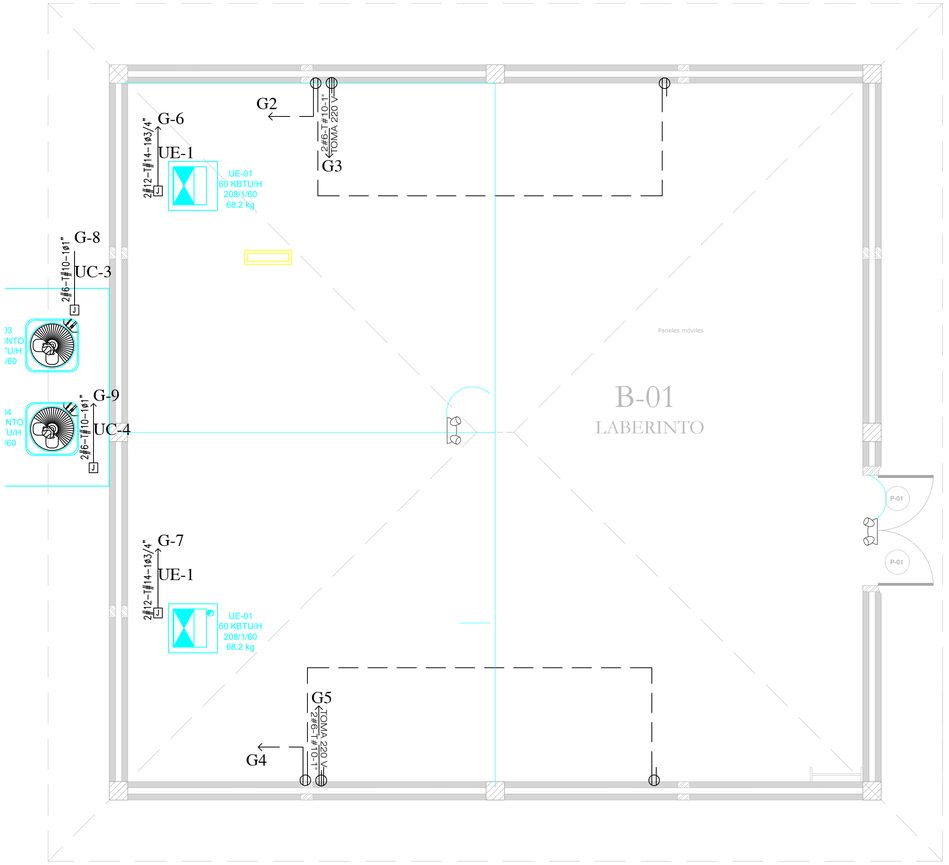

PLANTA DE BLOQUE B-01

ESCALA: 1_50

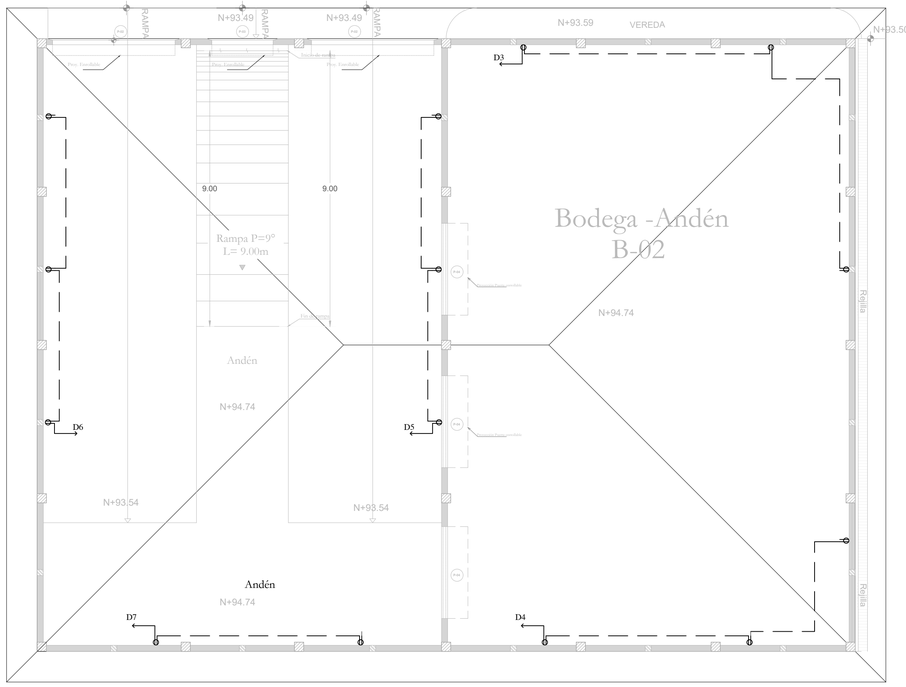

PLANTA DE BLOQUE B-02

ESCALA: 1_100

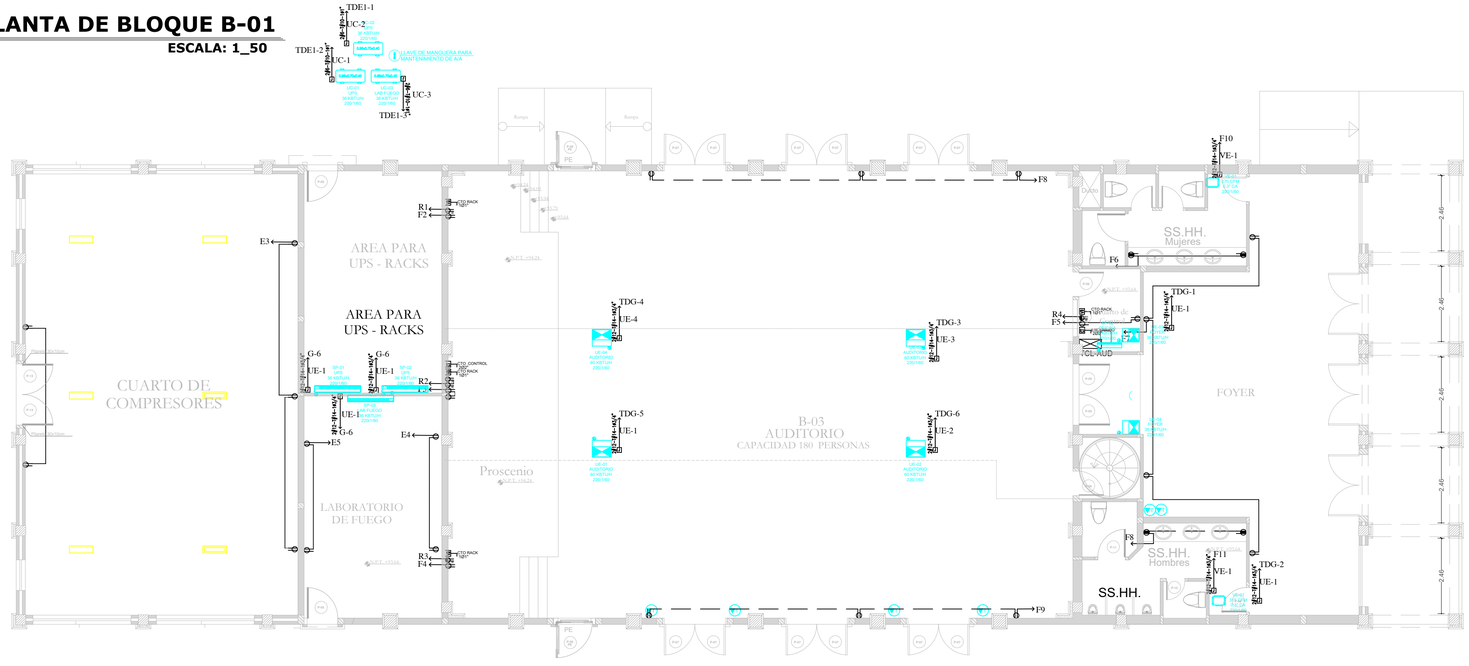

PLANTA DE BLOQUE B-03

ESCALA: 1_100

SIMBOLOGIA

		SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, h=0.30m
CAJA DE CONEXION CON PUESTA A TIERRA	USB	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, USB h=0.30m
REFL SOBREP LED 120V-50W		SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, h=1.10m
CAJA DE REGISTRO MT (90x90x90) CM	AP	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, WIFI h=TUMBADO
CAJA DE REGISTRO BT (60x60x60) CM		SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, h=0.30m
PANEL DE DISTRIBUCION	PISO	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, PISO
TABLERO DE MEDICION	WP	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120v, EXTERIOR h=0.30m
TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL		SALIDA DE TOMACORRIENTE 220v,
TABLERO DE DISTRIBUCION AIRE ACONDICIONADO		SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V - 40 A
TABLERO BOMBAS AGUA POTABLE		SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V - 50 A
CAJA DE REGISTRO BT (40x40x40) CM	TV	SALIDA DE TELEVISION
SALIDA DE DATOS/INTERNET	TE	SALIDA DE TELEFONO
SALIDA PLACA PORTERO	PE	SALIDA DE PORTERO ELECTRICO

UBICACIÓN

Arq. Jairo Parrales Parrales
Administrador del contrato

CONSULTORÍA: "CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ"

Ubicación:

Cantón Guayaquil

TC-DATOS-AACC DE BLOQUES: B-01, B-02, B-03.

Empresa Consultora:

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Responsable de Diseño:

Ing. Julio Campoverde Cárdenas
Reg. Prof.: 03-09-2184
Reg. Senescyt.: 1021-06-669179

MARZO 2023

Escala: INDICADA

Lámina: EL 006